


**Cliente:**

**Domicilio Instalación:**

**Telefono de Contacto:**

**Email:**

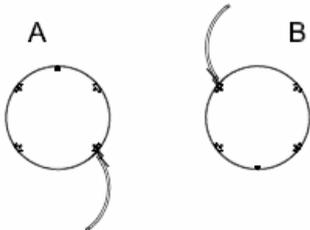


EMBARQUE EN:	A	B (180 Grados)
Nivel 1 (Planta Baja)		
Nivel 2		
Nivel 3		
Nivel 4		
Nivel 5		

Marcar con una cruz.

(D) = Medidas diámetros de perforación de los Forjados			
D1	D2	D3	D4

NOTA: En el caso de Montaje Tipo Balcón estas medidas no proceden

Medidas Recorridos				
H1	H2	H3	H4	H5

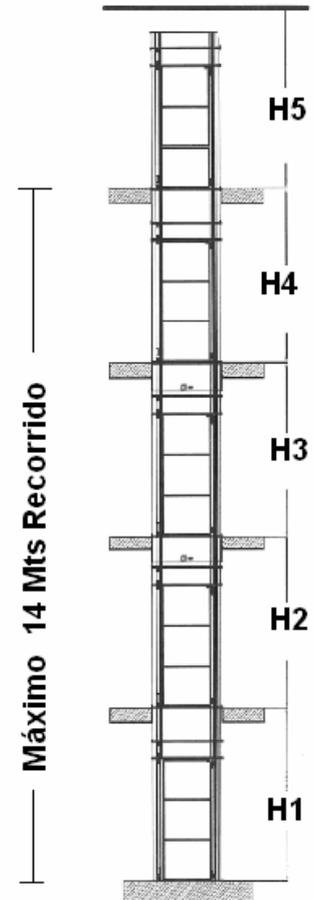

- Con Cabezal (Huida Mínima de 2700mm)     Con Split (Huida Mín: 2460mm)  
 Color Blanco     Color Gris Oscuro     Color Plata (Solo Modelo 933)  
 Opción Silla Abatible (Modelo 933)

- Comprobación del acceso de los Módulos a La ubicación final (Los módulos tienen una altura de 2340mm x D (eletubo ENI 933, D=933mm; eletubo ENI 1316, D=1316mm)  
 Comprobación de la Perfecta Nivelación del Piso de Apoyo

- Verificación con láser de la alineación de las perforaciones en los forjados

Existe Gancho para levantar el elevador    SI     NO

- Verificación línea independiente de alimentación eléctrica

- Verificación Toma de Tierra

- Verificación interruptor termomagnético de 25 A en línea del elevador

- Verificación cable de alimentación para conexión del elevador.

**OBSERVACIONES:**